

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일								
제출인 상호(대표자) (유)세기산업 주소 전라북도 장수군 번암면 장수로 484 (번암면)	사업자등록번호 407-81-21976 위치 전라북도 군산시 사옥2길 33-18 군산내흥초등학교 연면적(㎡) 작업기간 : 18.07.28 ~ 18.08.08 석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 758.03㎡								
건축물 건물명(공사명) 군산내흥초 본관동 석면해체공사 연면적(㎡)	위치 전라북도 군산시 사옥2길 33-18 군산내흥초등학교 작업기간 : 18.07.28 ~ 18.08.08 석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 758.03㎡								
측정기관 대표자 고강영 주소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (주)아셈환경연구원	사업자등록번호 410-86-24557								
측정 일시 2018년 08월 01일 (1일간)									
측정 결과	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">시료번호</th> <th style="width: 25%;">측정 지점</th> <th style="width: 25%;">측정 결과(f/cc)</th> <th style="width: 25%;">검출 석면</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">뒷면 별첨</td> </tr> </tbody> </table>	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면	뒷면 별첨			
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면						
뒷면 별첨									

측정 지점 위치(도식도)

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018 년 08 월 02 일

제출인

(유)세기산업 대표자 조상희 (서명 도장인)




전라북도 군산시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

1-1. 측정 결과

측정 일시	2018년 08월 01일				
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면	초과여부
	1	부지경계선1	0.0020	-	기준치미만
	2	부지경계선2	0.0018	-	기준치미만
	3	부지경계선3	0.0016	-	기준치미만
	4	부지경계선4	0.0018	-	기준치미만
	5	위생설비입구	0.0037	-	기준치미만
	6	음압기공기배출구1	0.0049	-	기준치미만
	7	음압기공기배출구2	0.0045	-	기준치미만
	8	음압기공기배출구3	0.0061	-	기준치미만
	9	음압기공기배출구4	0.0057	-	기준치미만

2-1. 측정 지점 위치(도식도)

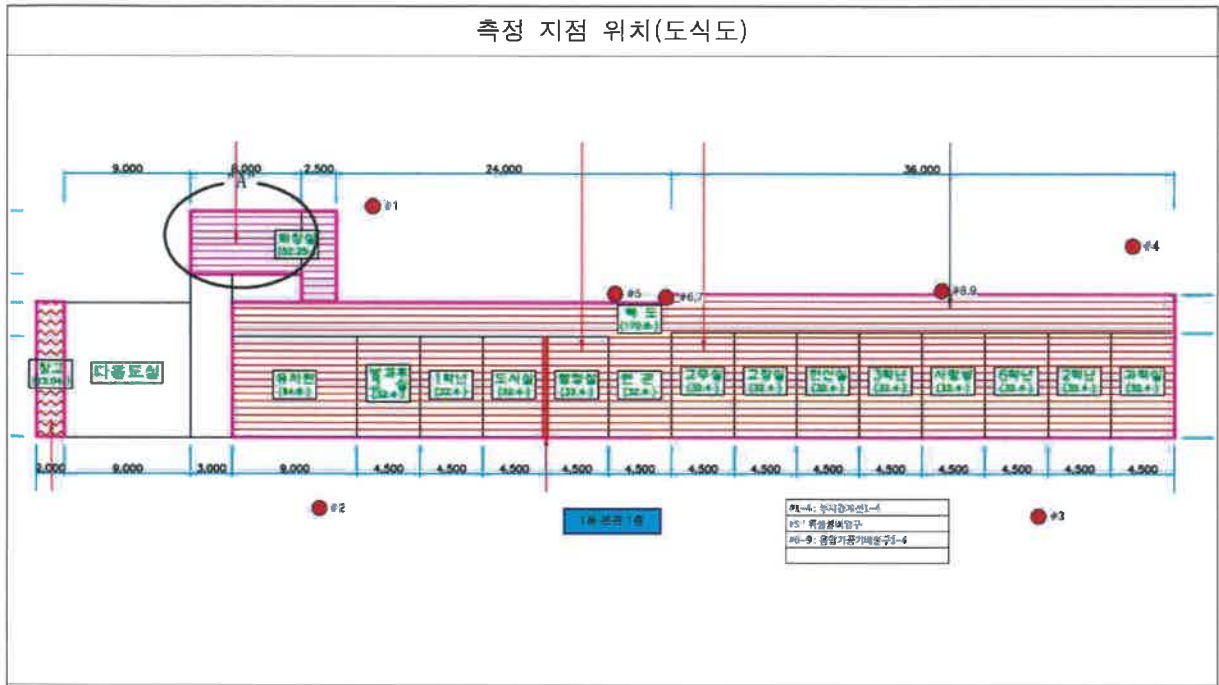

범례	● 측정위치
	□ 공사구역

측정사진

<부지경계선1>	<부지경계선2>	<부지경계선3>	<부지경계선4>
<위생설비입구>	<음압기공기배출구1>	<음압기공기배출구2>	<음압기공기배출구3>
	-	-	-
<음압기공기배출구4>	-	-	-



㈜아셈환경연구원

측정내용: 석면비산정도측정

측정일시: 2018년 08월 01일

의뢰기관: (유)세기산업

분석기관: ㈜아셈환경연구원

측정장소: 전라북도 군산시 시옥2길 33-18 군산내흥초등학교

시료정보

시료번호: #1 ~ #9

시료접수일: 2018.08.01

체기량(L): 400~2,400

필터지름(mm): 25

분석일자: 2018.08.01

분석정보

분석법: NMAM 7400, A rule

레티클: Walton Beckett 그라티클

현미경: 위상차현미경(Nikon ECLIPSE 801)

W-B 그라티클의 계수면적: 0.00785mm²

유효시료채취면적: 385mm²

분석자명: 고강영



시료 분석 결과 (뒷면 별첨)

시료 분석 결과

Sample no.	Location	Flow(Qpm)	Time(min)	Volume	Fibers	Fields	Fibers/mm ²	Fibers/cc	기준치초과여부
#1	부지경계선1	10.054	240	2,413	10	100	12.7325	0.0020	미만
#2	부지경계선2	10.110	240	2,426	9	100	11.4593	0.0018	미만
#3	부지경계선3	10.087	240	2,421	8	100	10.1860	0.0016	미만
#4	부지경계선4	10.088	240	2,421	9	100	11.4593	0.0018	미만
#5	위생설비입구	10.052	40	402	9	300	3.8198	0.0037	미만
#6	음압기공기배출구1	10.071	40	403	12	300	5.0930	0.0049	미만
#7	음압기공기배출구2	10.092	40	404	11	300	4.6686	0.0045	미만
#8	음압기공기배출구3	10.099	40	404	15	300	6.3663	0.0061	미만
#9	음압기공기배출구4	10.078	40	403	14	300	5.9418	0.0057	미만
B1	-				0	100			
B2	-				0	100			

작업 후 측정 결과

*석면농도기준(석면안전관리법 시행령 제38조(석면농도기준) : 0.01개/cc)

※ 이 분석결과서는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.


※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

또한 위 서명란에 서명이 되어있지 않은 보고서의 경우 어떠한 경우에도 인정되지 않으며, 무단 복사를 금합니다.

1-1. 측정 결과

측정 일시	2018년 08월 02일				
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면	초과여부
	1	부지경계선1	0.0016	-	기준치미만
	2	부지경계선2	0.0018	-	기준치미만
	3	부지경계선3	0.0022	-	기준치미만
	4	부지경계선4	0.0018	-	기준치미만
	5	위생설비입구	0.0037	-	기준치미만
	6	음압기공기배출구1	0.0049	-	기준치미만
	7	음압기공기배출구2	0.0040	-	기준치미만
	8	폐기물반출구	0.0036	-	기준치미만

2-1. 측정 지점 위치(도식도)

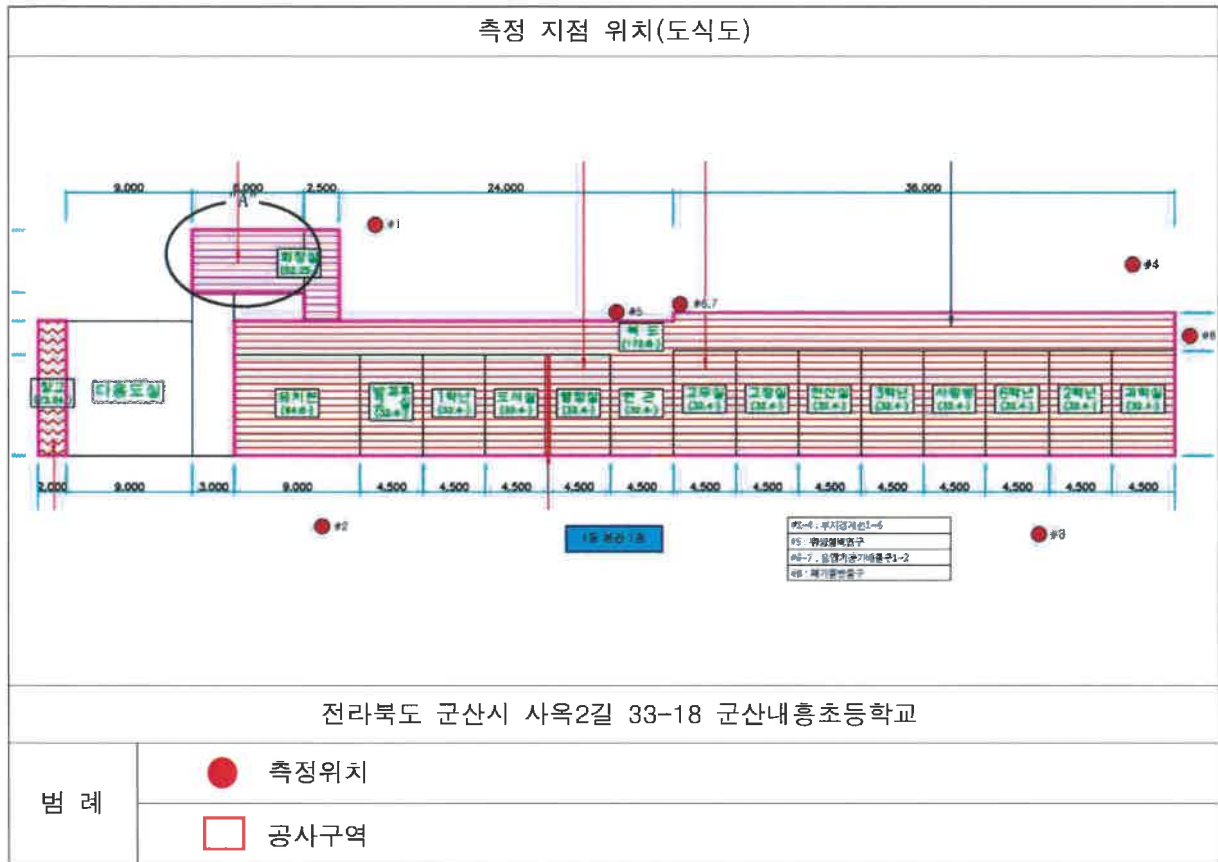

측정사진





㈜아셈환경연구원

측정내용: 석면비산정도측정

측정일시: 2018년 08월 02일

의뢰기관: (유)세기산업

분석기관: ㈜아셈환경연구원

측정장소: 전라북도 군산시 시육2길 33-18 군산내홍초등학교

시료정보

시료번호: #1 ~ #8

시료접수일: 2018.08.02

제기량(L): 400~2,400

필터지름(mm): 25

분석일자: 2018.08.02

분석정보

분석법: NMMAM 7400, A rule

레티클: Walton Beckett 그레티클

현미경: 위상차현미경(Nikon ECLIPSE 80i)

W-B 그레티클의 계수면적: 0.00785mm²

유효시료채취면적: 385mm²

분석자명: 고강영



시료 분석 결과 (뒷면 별첨)

시료 분석 결과

Sample no.	Location	Flow(lpm)	Time(min)	Volume	Fibers	Fields	Fibers/mm ³	Fibers/cc	기준치 초과여부
#1	부지경계선1	10.070	240	2,417	8	100	10.1860	0.0016	미만
#2	부지경계선2	10.110	240	2,426	9	100	11.4593	0.0018	미만
#3	부지경계선3	10.087	240	2,421	11	100	14.0058	0.0022	미만
#4	부지경계선4	10.088	240	2,421	9	100	11.4593	0.0018	미만
#5	위생설비일구	10.059	40	402	9	300	3.8198	0.0037	미만
#6	음압기공기배출구1	10.071	40	403	12	300	5.0930	0.0049	미만
#7	음압기공기배출구2	10.092	40	404	10	300	4.2442	0.0040	미만
#8	폐기물반출구	10.099	40	404	9	300	3.8198	0.0036	미만
B1	-				0	100			
B2	-				0	100			

*석면농도기준(석면안전관리법 시행령 제38조(석면농도기준) : 0.01개/cc)

※ 이 분석결과에는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

또한 위 서명란에 서명이 되어있지 않은 보고서의 경우 어떠한 경우에도 인정되지 않으며, 무단 복사를 금합니다.